


Kartotek III S 991
 n
 m
 l
 k
 i
 h
 g
 Rettelser
 f
 e
 d
 c
 b
 a
 Rev. efter udførelsen
 8. maj 1956
 W. Knudsen
 Kontr. 7-5-56
 Teg. 56
 1956
 Sgdt

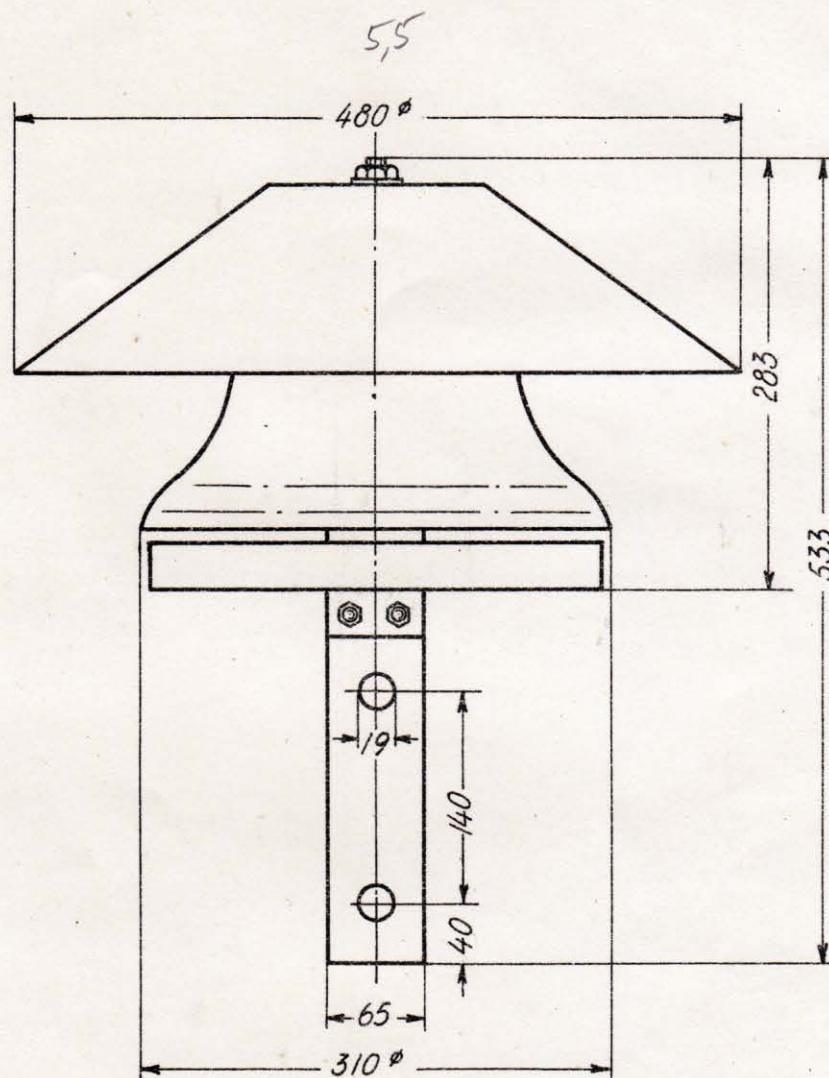

Driftspænding: 20-35 volt intermitterende.
 Antal impulser pr. minut: 60-90.
 Spolens ohmske modstand: 50 Ω.
 Tilslutning: 1/2" BK-forskruning.

DSB Gdt-Bafd.

Klokke til advarselssignal-og bomanlæg

EN 994.62.

9 MAJ 1956

Fabrikat DSJ.

R nr. 3268

O. Knudsen

Afløser: nr. Afløst af: nr.